



BIOCOL*


SANITAIR • ONDERHOUD
VAN GEBOUWEN EN VERF

ACTIE

• Biobehandeling



VIVOPUR



Met-contructuële foto



INNOVATIE:

- Poeder *verrijkt met micro-organismen, biosurfactanten en een nutriëntencomplex gespecialiseerd in het losmaken en vloeibaar maken van organische materie.
- Elimineert onaangename geurtjes.
- Herstelt het initiële wegstroomdebiet.
- Voorkomt hydropneumatische interventies en vermindert het aantal schoonmaakbeurten.

VEILIG:

- Respecteert de gebruiker en het milieu
- Zonder gevaar voor leidingen en septsche putten: warmt niet op.
- Beschermst installaties op duurzame wijze.
- Garandeert een betere kwaliteit van het afvalwater.

TIP:

- Geschikt voor alle types afvoerleidingen.

GEbruIKSAANWIJZING:

- Doseing: 125 g = behandeling van 4 waterpunten (de dosering kan hoger zijn in functie van de vervuiling van de leidingen).
- Gebruiksfrequentie: of 1 keer om de zes maanden, afhankelijk van de vervuiling van de kolommen.
- De biobehandeling altijd beginnen op het gelijkvloers en vervolgens de etages erboven (behandeling om de 15 dagen).
- 1 emmer vullen met 6 l lauw water (20-30°C).
- Een dosis toevoegen (125 g).
- 1 uur wachten tot de micro-organismen actief worden.
- De emmer goed mengen.
- De oplossing verdelen over de 4 afvoeren die het verst van de waterkolom verwijderd zijn.
- Geen ontsmettingsmiddelen gebruiken 2 uur vóór en na de biobehandeling om de micro-organismen te behouden.

* Voor meer informatie, zie bijgevoegde fiche.

KENMERKEN:

- Grijs poeder.
- Geurloos.




VERPAKKINGEN:



Pot + maatbekertje van 50 g
1 kg

pH :

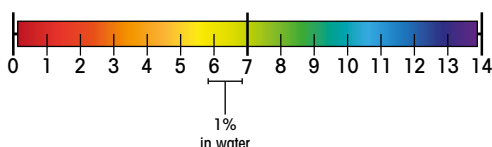


BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- BIOFLUX ● BIOFOSS ● BIOCAN ULTIMATE

BIOCOL


Etappes van biobehandeling

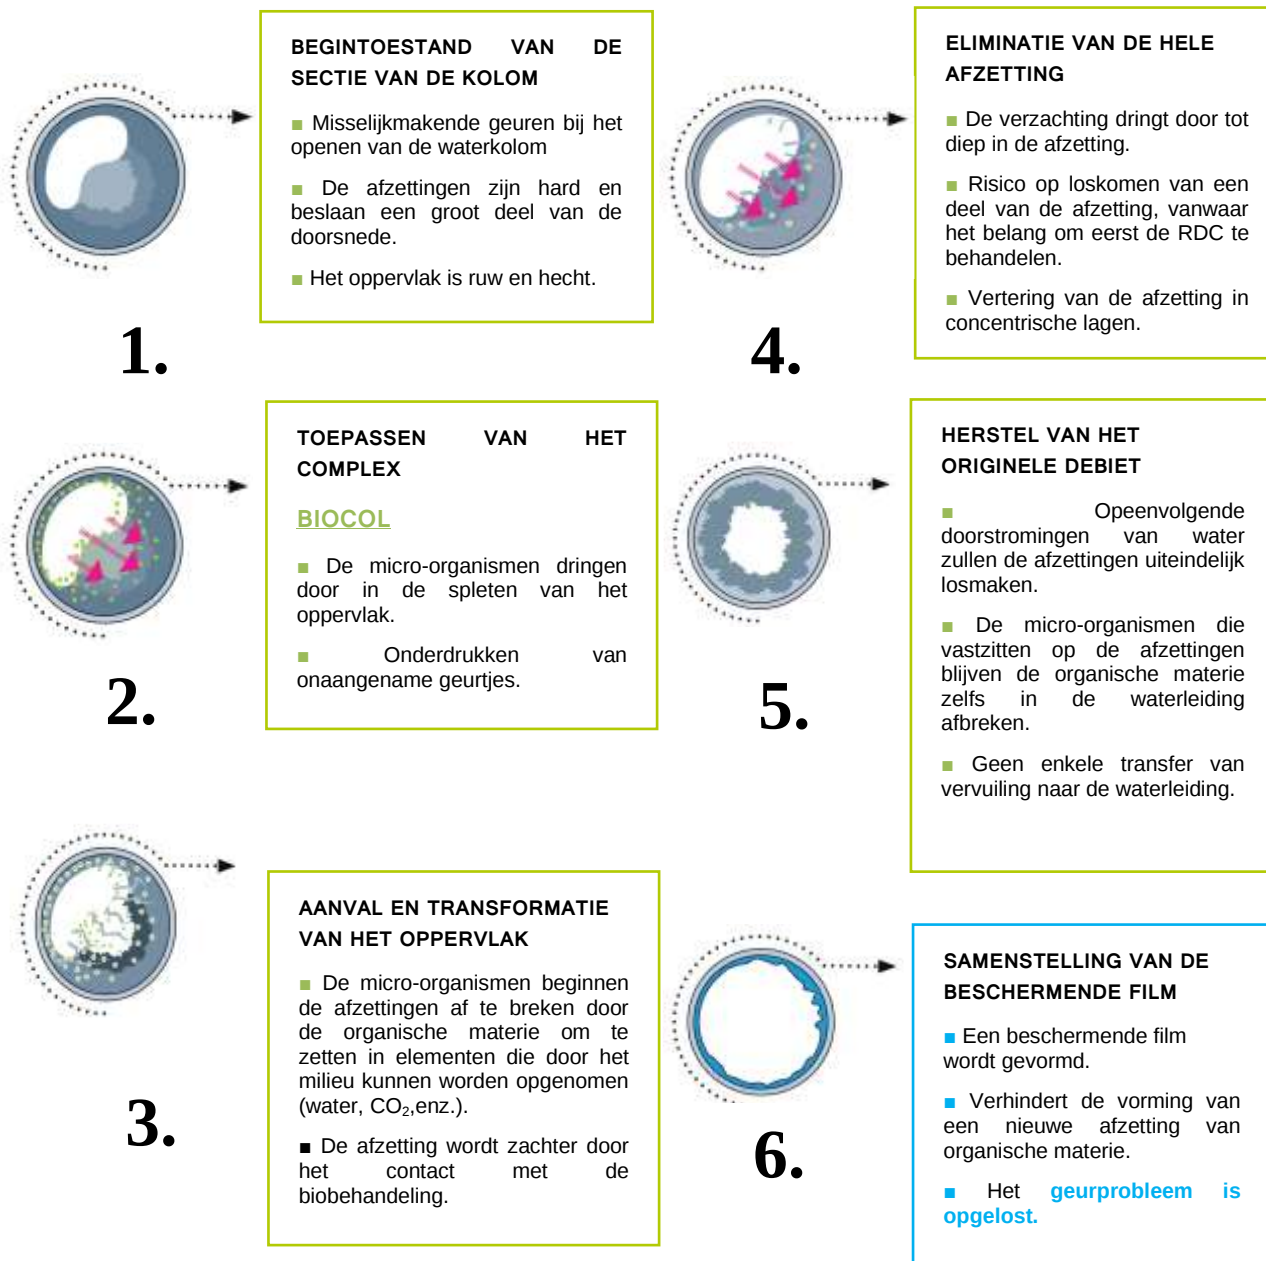

BIOCOL



WAT	WANNEER	MET	DOSERING	HOE						
WATERKOLOMMEN DE BIOBEHANDELING ALTIJD BEGINNEN OP HET GEDUKVLOERS EN VERVOLGENS DE ETAGES ERBOVEN (BEHANDLING OM DE 15 DAGEN).	1 KEER PER MAAND	 BIOCOL	verdunnen 125g of 125 g van 4 waterpunten	 1 emmer vullen met 6 l lauw water (20-30°C)	 Een doser toevoegen	 1 uur wachten tot de micro- organismen actief worden	 De emmer goed mengen	 Verdelen over de 4 etages die het vent van de kolom verkleed zijn		

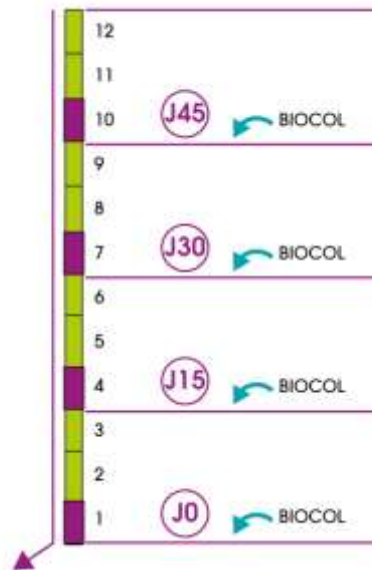

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 2 sur 2
Aanmaak : 23.08.17
IR : 29.11.21